


表3-13 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（平成15年度）

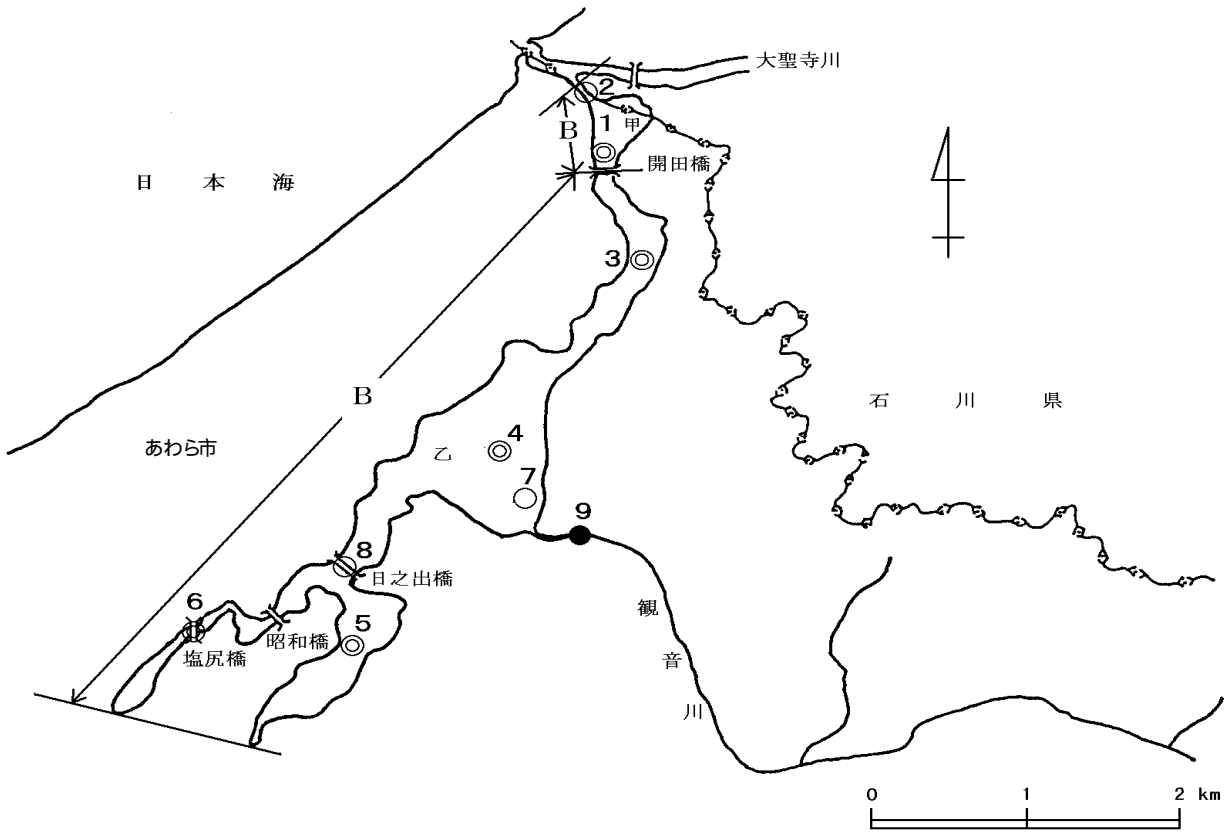

湖沼名	測定地点名	地点	類型	p		H		D		O		COD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	
北潟湖	北潟湖北部	1	B	7.8	8.6	2/12	4.3	12	1/12	9.5	3	5.9	3/12	4.4	5.2	< 1	17	1/12	9	
	北潟湖末端	2	B	7.1	8.4	0/6	7.2	12	0/6	9.4	2.9	8.1	1/6	4.4	4.5	< 1	10	0/6	5	
	北潟湖水路	3	B	7.9	9.4	4/6	9.5	12	0/6	11	3.3	8.7	3/6	5.5	7.3	4	18	1/6	11	
	北潟湖湖心	4	B	7.7	9.3	7/12	4.5	12	1/12	10	3.5	8.8	6/12	5.7	7.5	4	23	5/12	12	
	北潟湖南部	5	B	7.7	9.5	6/12	8.7	12	0/12	11	4.2	11	6/12	6.3	9.4	5	53	5/12	17	
	塩尻橋	6	B	7.3	9.2	1/6	9.5	12	0/6	10	5.6	11	6/6	8.6	11	9	26	3/6	17	
	北潟湖	7	B	7.9	9.2	4/6	8.9	12	0/6	11	3.7	8.1	3/6	5.6	7.3	4	19	2/6	10	
	日之出橋	8	B	7.6	9.4	3/6	7.6	12	0/6	10	3.2	9.8	2/6	5.3	5.2	5	20	2/6	11	
	観音川	9	-	7.1	7.3	-/6	7.7	11	-/6	9.5	1.3	4.8	-/6	2.8	3.2	< 1	28	-/6	7	

湖沼名	測定地点名	地点	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1		0.47	1.2	3/6	0.71	0.033	0.067	3/6	0.049
	北潟湖末端	2		0.62	0.97	6/6	0.80	0.032	0.078	3/6	0.055
	北潟湖水路	3		0.68	1.2	6/6	0.89	0.037	0.13	3/6	0.073
	北潟湖湖心	4		0.59	1.1	5/6	0.81	0.037	0.16	3/6	0.077
	北潟湖南部	5		0.93	1.5	6/6	1.3	0.038	0.15	5/6	0.074
	塩尻橋	6		1.3	3.3	6/6	2.0	0.057	0.13	6/6	0.096
	北潟湖	7		0.71	1.2	6/6	0.93	0.044	0.18	4/6	0.085
	日之出橋	8		0.87	1.5	6/6	1.1	0.048	0.16	5/6	0.084
	観音川	9	-	0.85	1.0	-/6	0.93	0.023	0.068	-/6	0.042

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

(資料: 環境政策課)