


表3 - 13 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（平成17年度）

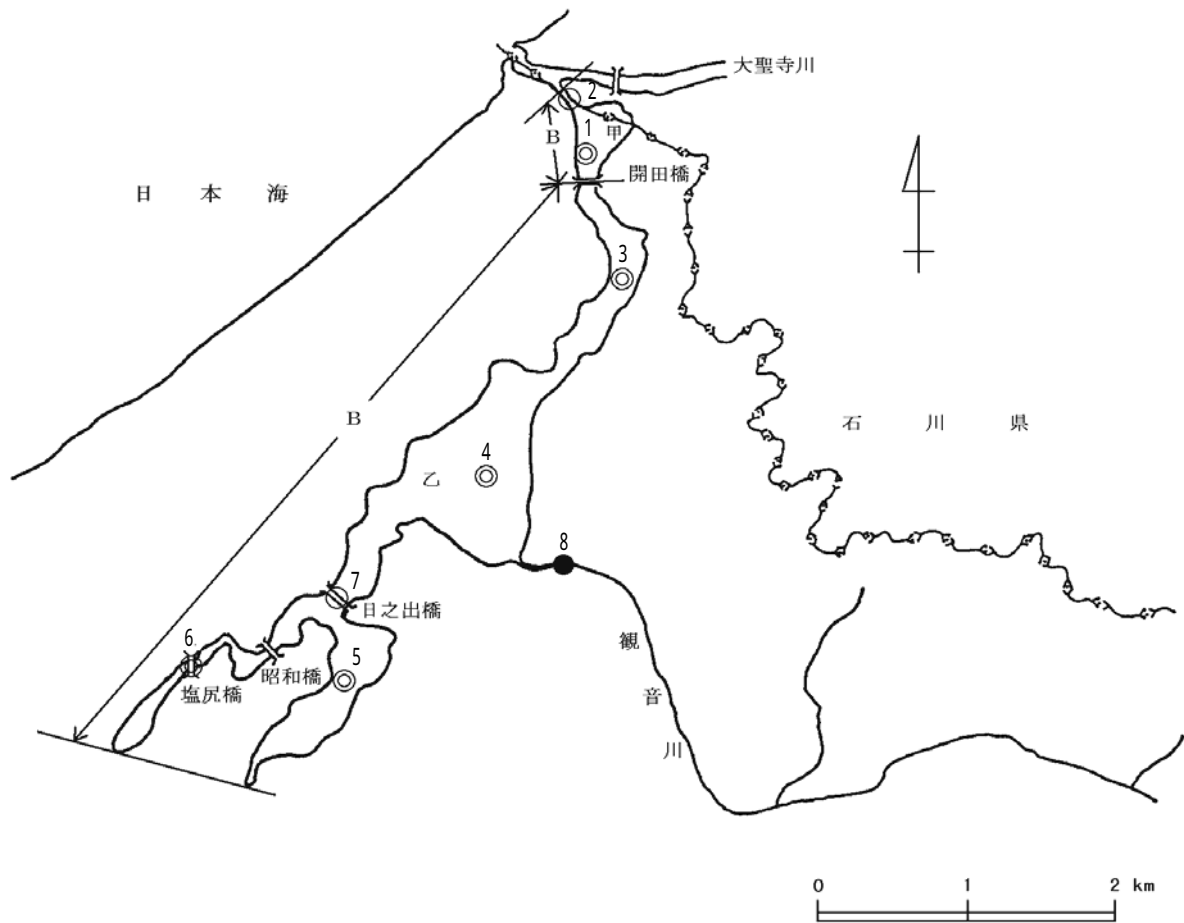

湖沼名	測定地点名	地点 類 型	pH				DO				BOD					SS			
			最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
北 潟 湖	北潟湖北部	1 B	7.0	8.7	1/12	7.9	12	0/12	9.8	2.1	7.1	1/12	3.7	4.1	1	21	1/12	6	
	北潟湖末端	2 B	7.1	8.7	1/6	8.6	12	0/6	10	1.9	7.1	2/6	3.9	5.2	< 1	7	0/6	4	
	北潟湖水路	3 B	7.1	8.9	2/6	7.5	13	0/6	10	2.2	7.6	4/6	5.2	6.9	1	31	1/6	10	
	北潟湖湖心	4 B	7.0	8.9	4/12	7.3	13	0/12	10	2.4	8.1	8/12	5.4	7.7	1	38	2/12	11	
	北潟湖南部	5 B	7.0	8.8	2/12	6.9	13	0/12	11	2.5	12	8/12	7.5	9.8	< 1	38	6/12	17	
	塩尻橋	6 B	6.8	8.2	0/6	4.6	12	1/6	8.4	2.2	11	4/6	6.7	10	2	34	3/6	15	
	日之出橋	7 B	7.1	8.5	0/6	5.9	13	0/6	9.9	2.2	10	3/6	6.7	9.6	< 1	36	2/6	12	
	観音川	8 -	6.9	7.9	-/6	7.2	11	-/6	9.1	2.3	7.8	-/6	4.7	6.8	1	84	-/6	18	

湖沼名	測定地点名	地点 類 型	全窒素				全磷			
			最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北 潟 湖	北潟湖北部	1	0.51	1.0	5/6	0.78	0.030	0.095	1/6	0.048
	北潟湖末端	2	0.62	0.99	6/6	0.80	0.024	0.073	2/6	0.045
	北潟湖水路	3	0.63	1.3	6/6	0.93	0.028	0.22	3/6	0.077
	北潟湖湖心	4	0.71	1.2	6/6	0.91	0.029	0.17	4/6	0.073
	北潟湖南部	5	1.5	3.1	6/6	2.0	0.035	0.31	4/6	0.13
	塩尻橋	6	0.96	2.3	6/6	1.8	0.041	0.17	4/6	0.089
	日之出橋	7	1.1	2.0	6/6	1.4	0.040	0.32	4/6	0.11
	観音川	8 -	0.87	1.1	-/6	0.99	0.034	0.18	-/6	0.083

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

(資料: 環境政策課)