


表3 - 14 三方五湖水域の水質測定地点と測定結果（平成17年度）

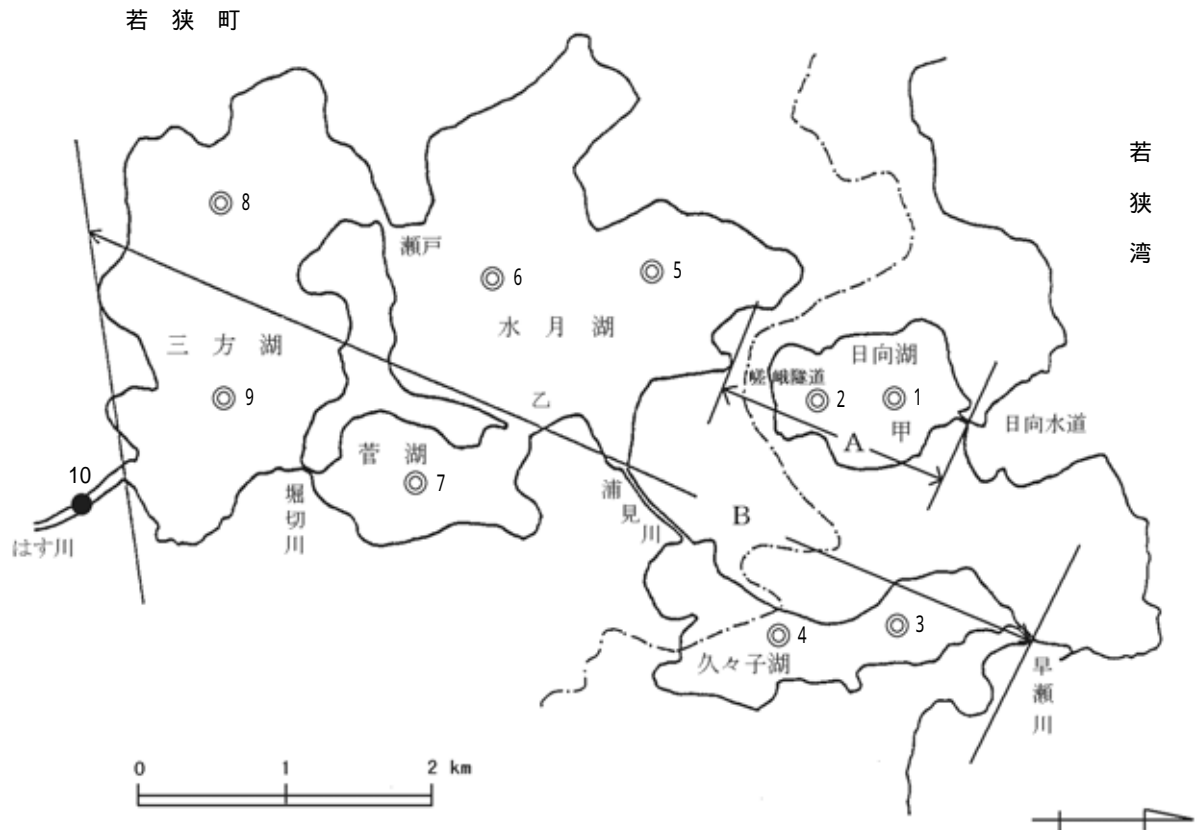

湖沼名	測定地点名	地点 類 型	pH			DO				BOD					SS				
			最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	
三方五湖	日向湖北部	1	A	8.0	8.4	0/6	6.9	10	1/6	8.3	1.6	2.8	0/6	2.3	2.6	< 1	< 1	0/6	< 1
	日向湖南部	2	A	7.8	8.4	0/6	7.1	10	1/6	8.3	1.7	3.2	1/6	2.5	2.8	< 1	< 1	0/6	< 1
	久々子湖北部	3	B	7.2	8.3	0/6	7.5	13	0/6	9.6	2.5	4.0	0/6	3.5	4.0	< 1	4	0/6	2
	久々子湖南部	4	B	6.8	8.4	0/12	6.3	14	0/12	9.7	2.5	4.2	0/12	3.5	3.8	1	10	0/12	4
	水月湖北部	5	B	7.5	8.5	0/6	8.3	14	0/6	10	2.1	5.0	0/6	4.1	4.9	< 1	5	0/6	2
	水月湖南部	6	B	7.2	8.5	0/12	2.2	13	3/12	8.2	2.5	5.5	1/12	4.0	4.1	< 1	5	0/12	2
	菅湖	7	B	7.3	8.5	0/6	8.2	14	0/6	10	3.8	5.1	1/6	4.4	4.8	< 1	5	0/6	2
	三方湖西部	8	B	7.1	9.2	2/6	8.3	12	0/6	10	1.5	10	3/6	5.5	8.8	3	15	0/6	8
	三方湖東部	9	B	7.1	9.2	5/12	6.8	12	0/12	10	1.8	9.9	5/12	5.4	8.2	2	21	4/12	13
	はず川	10	-	6.4	7.6	-/6	8.5	11	-/6	9.7	1.4	5.6	-/6	2.5	3.0	< 1	7	-/6	3

湖沼名	測定地点名	地点 類 型	全窒素				全燐				
			最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	
三方五湖	日向湖北部	1	-	0.13	0.26	-/6	0.19	0.012	0.030	-/6	0.02
	日向湖南部	2	-	0.13	0.27	-/6	0.19	0.009	0.039	-/6	0.02
	久々子湖北部	3	-	0.38	0.60	0/6	0.49	0.008	0.052	1/6	0.02
	久々子湖南部	4	-	0.34	0.65	2/6	0.49	0.008	0.061	1/6	0.03
	水月湖北部	5	-	0.33	0.72	2/6	0.55	0.007	0.074	1/6	0.03
	水月湖南部	6	-	0.34	0.78	2/6	0.57	0.007	0.086	1/6	0.03
	菅湖	7	-	0.36	0.98	3/6	0.60	0.007	0.067	1/6	0.04
	三方湖西部	8	-	0.66	1.1	6/6	0.89	0.028	0.082	3/6	0.06
	三方湖東部	9	-	0.71	1.0	6/6	0.88	0.021	0.12	3/6	0.06
	はず川	10	-	0.87	1.1	-/6	0.99	0.034	0.18	-/6	0.083

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数

（資料：環境政策課）