


表 3-13 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（平成20年度）

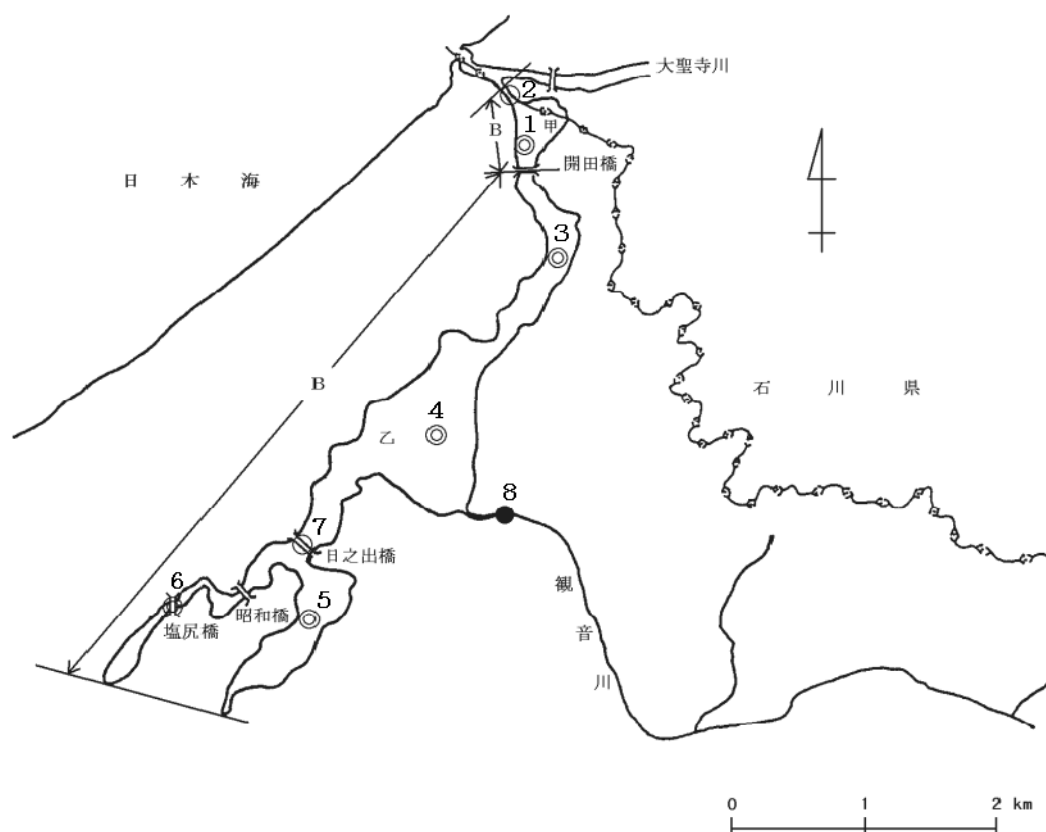

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	p H			D O				COD					S S			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	B	7.1	8.7	2/12	5.3	11	0/12	8.6	2.2	4.7	0/12	3.3	3.8	2	13	0/12	7
	北潟湖末端	2	B	6.6	8.0	0/6	6.5	11	0/6	8.8	1.6	4.1	0/6	2.7	3.1	2	6	0/6	3
	北潟湖水路	3	B	7.3	8.8	4/6	7.3	11	0/6	9.2	3.5	5.6	3/6	4.7	5.3	3	11	0/6	6
	北潟湖心	4	B	7.3	8.9	10/12	7.0	11	0/12	8.9	3.3	5.9	6/12	4.8	5.6	2	17	1/12	7
	北潟湖南部	5	B	7.5	9.2	10/12	7.3	11	0/12	9.9	4.9	8.2	11/12	6.5	7.5	5	25	4/12	13
	塩尻橋	6	B	7.6	8.9	2/6	7.3	11	0/6	9.6	6.6	13	6/6	8.5	10	9	30	5/6	21
	日之出橋	7	B	7.4	9.1	5/6	7.4	10	0/6	9.2	4.5	7.1	3/6	5.5	6.6	2	17	1/6	9
	観音川(崎田橋)	8	—	7.3	8.4	-/6	6.6	11	-/6	9.0	1.5	3.9	-/6	2.7	3.7	< 1	11	-/6	4

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	IV	0.79	0.91	6/6	0.79	0.049	0.079	5/6	0.065
	北潟湖末端	2	IV	0.69	1.0	6/6	0.88	0.044	0.081	5/6	0.063
	北潟湖水路	3	IV	0.54	0.93	6/6	0.69	0.035	0.13	5/6	0.069
	北潟湖心	4	IV	0.56	0.84	3/6	0.68	0.032	0.11	5/6	0.068
	北潟湖南部	5	IV	0.95	1.5	6/6	1.2	0.071	0.16	6/6	0.11
	塩尻橋	6	IV	1.1	2.0	6/6	1.5	0.076	0.26	6/6	0.15
	日之出橋	7	IV	0.69	1.0	6/6	0.84	0.045	0.11	5/6	0.082
	観音川(崎田橋)	8	—	0.67	1.0	-/6	0.84	0.020	0.10	-/6	0.048

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)