


表 3-15 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（平成23年度）

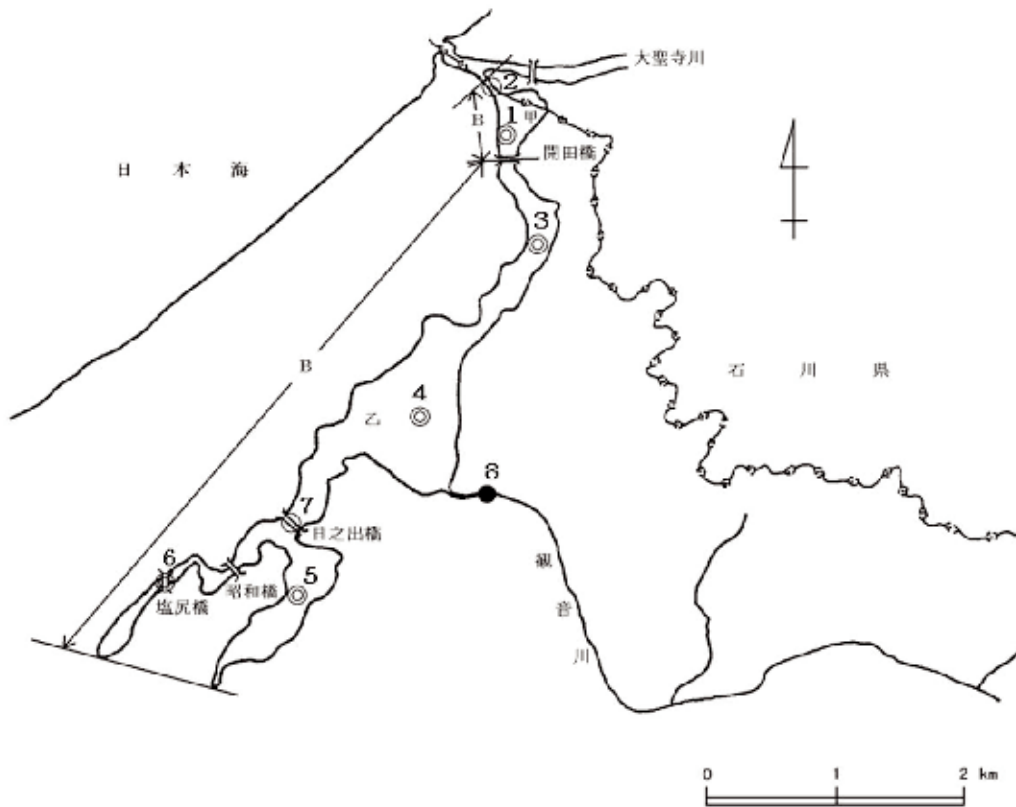

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	p			H			D			O			COD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均					
北潟湖	北潟湖北部	1	B	7.1	8.8	4/12	9.3	12	0/12	10	2.4	5.4	2/6	3.9	5.1	1	15	0/12	7					
	北潟湖末端	2	B	7.3	8.7	1/6	9.3	11	0/6	10	1.6	4.6	0/6	3.0	3.9	1	7	0/6	4					
	北潟湖水路	3	B	7.3	9.0	3/6	8.7	12	0/6	11	2.0	6.4	4/6	5.0	6.3	1	13	0/6	7					
	北潟湖心	4	B	7.3	9.1	6/12	8.1	13	0/12	11	2.4	6.6	4/6	5.2	6.3	1	20	2/12	9					
	北潟湖南部	5	B	7.2	9.5	6/12	9.9	14	0/12	11	2.3	8.6	4/6	7.0	8.6	1	36	9/12	19					
	塩尻橋	6	B	7.2	8.9	1/6	8.5	12	0/6	11	2.9	7.5	4/6	5.7	7.0	6	28	3/6	16					
	日之出橋	7	B	7.2	9.1	3/6	10	12	0/6	11	2.4	9.5	4/6	6.2	7.9	2	26	2/6	13					
	観音川(崎田橋)	8	-	6.9	8.0	-/6	6.4	12	-/6	9.9	1.7	4.1	-/6	2.7	3.3	< 1	5	-/6	3					

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	IV	0.39	0.89	3/6	0.62	0.026	0.069	3/6	0.047
	北潟湖末端	2	IV	0.41	0.94	4/6	0.73	0.021	0.063	5/6	0.051
	北潟湖水路	3	IV	0.46	0.98	3/6	0.69	0.020	0.075	4/6	0.051
	北潟湖心	4	IV	0.49	1.0	5/6	0.74	0.021	0.097	4/6	0.056
	北潟湖南部	5	IV	0.98	1.6	6/6	1.2	0.021	0.15	3/6	0.097
	塩尻橋	6	IV	0.98	2.0	6/6	1.4	0.042	0.10	5/6	0.079
	日之出橋	7	IV	0.69	1.4	6/6	1.0	0.023	0.12	4/6	0.077
	観音川(崎田橋)	8	-	0.60	1.0	-/6	0.82	0.018	0.074	-/6	0.039

(資料：環境政策課)

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数