


表 3-15 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（平成25年度）

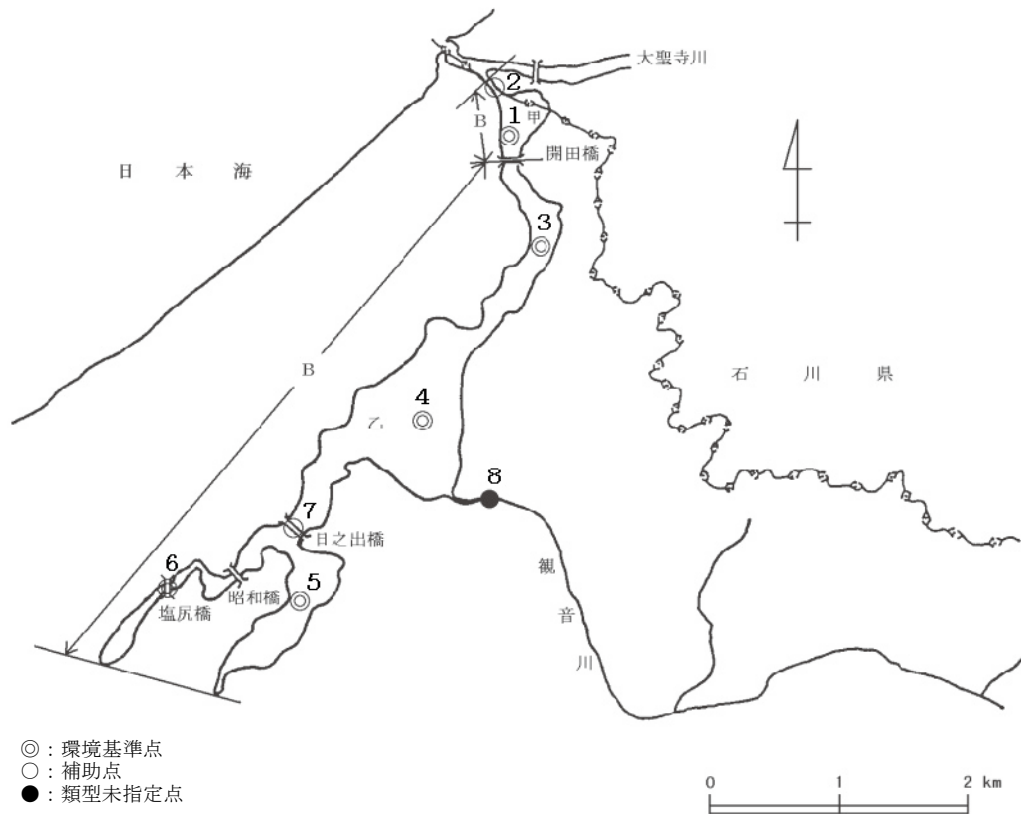

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	p		H		D		O		COD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	
北潟湖	北潟湖北部	1	B	6.5	8.8	1/12	8.7	12	0/12	10	1.8	5.4	2/6	3.6	5.1	< 1	14	0/12	7	
	北潟湖末端	2	B	6.5	8.4	0/6	8.0	11	0/6	9.6	1.6	5.9	1/6	3.3	4.1	< 1	10	0/6	5	
	北潟湖水路	3	B	6.7	9.1	3/6	9.2	13	0/6	11	1.9	6.4	3/6	4.6	6.4	< 1	15	0/6	8	
	北潟湖心	4	B	6.8	9.2	6/12	7.8	13	0/12	11	2.0	6.4	4/6	4.8	6.2	< 1	19	4/12	10	
	北潟湖南部	5	B	6.9	9.3	7/12	8.9	12	0/12	11	2.7	8.2	4/6	6.0	7.5	3	30	6/12	16	
	塩尻橋	6	B	7.0	9.2	2/6	7.6	13	0/6	11	3.0	9.1	5/6	7.0	8.9	7	31	5/6	24	
	日之出橋	7	B	6.9	9.3	4/6	9.7	14	0/6	11	2.5	8.3	4/6	5.9	7.5	1	24	3/6	13	
	観音川(崎田橋)	8	—	6.6	7.1	-/6	7.8	12	-/6	9.6	1.1	6.0	-/6	3.5	5.5	< 1	59	-/6	16	

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	IV	0.80	1.1	6/6	0.95	0.024	0.11	4/6	0.064
	北潟湖末端	2	IV	0.82	1.5	6/6	1.1	0.026	0.11	4/6	0.071
	北潟湖水路	3	IV	0.70	1.2	6/6	0.89	0.014	0.14	4/6	0.074
	北潟湖心	4	IV	0.82	1.4	6/6	0.95	0.014	0.19	4/6	0.086
	北潟湖南部	5	IV	1.2	2.2	6/6	1.6	0.028	0.40	4/6	0.16
	塩尻橋	6	IV	1.5	2.4	6/6	2.0	0.059	0.29	6/6	0.16
	日之出橋	7	IV	1.1	1.9	6/6	1.3	0.025	0.28	5/6	0.13
	観音川(崎田橋)	8	—	0.49	1.7	-/6	1.1	0.017	0.17	-/6	0.084

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)