


表 3-15 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（平成27年度）

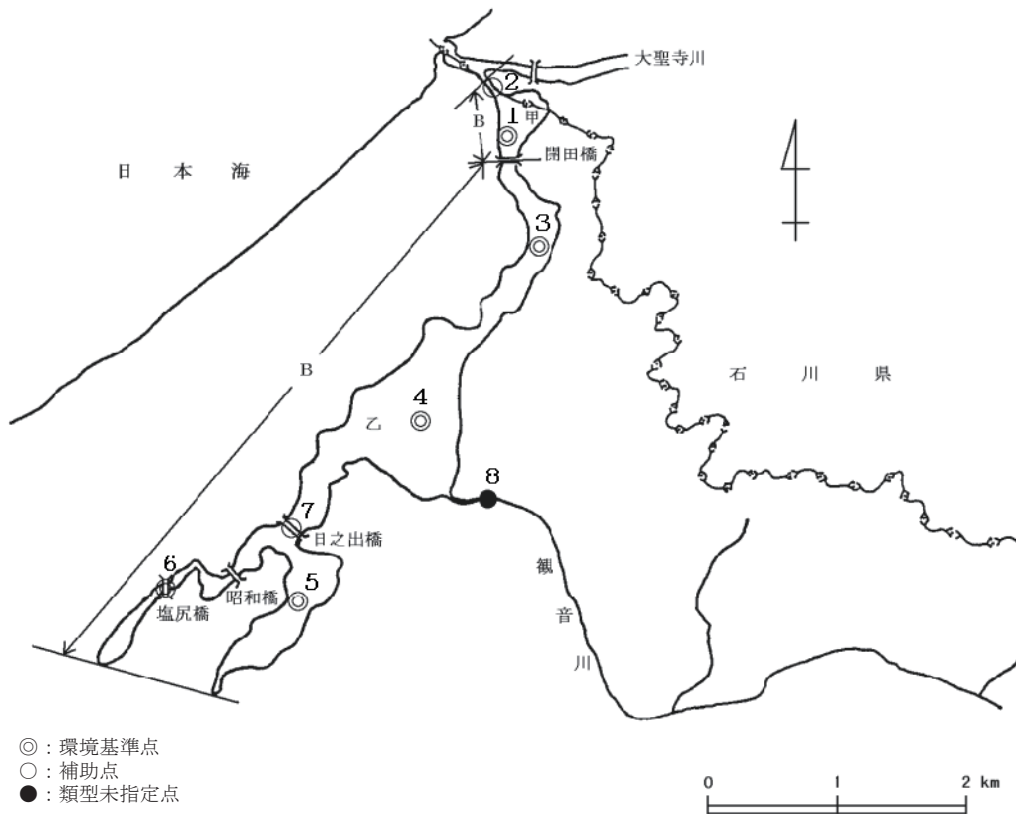

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	p			H			D		O		COD				SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均		
北潟湖	北潟湖北部	1	B	6.6	8.4	0/12	6.7	11	0/12	9.3	2.6	3.9	0/12	3.0	3.1	3	27	1/12	9		
	北潟湖末端	2	B	6.8	8.3	0/6	7.0	11	0/6	9.2	1.8	4.1	0/6	2.9	3.2	2	24	1/6	7		
	北潟湖水路	3	B	7.0	8.5	0/6	6.3	12	0/6	9.7	2.7	4.8	0/6	3.9	4.4	2	24	2/6	10		
	北潟湖心	4	B	7.1	8.6	1/12	6.8	13	0/12	10	2.6	5.7	6/12	4.5	5.4	2	29	4/12	12		
	北潟湖南部	5	B	7.0	8.8	4/12	7.0	12	0/12	11	2.9	7.4	8/12	5.7	7.0	1	31	4/12	13		
	塩尻橋	6	B	7.4	8.6	1/6	9.4	13	0/6	11	3.4	8.6	5/6	7.3	8.4	15	44	5/6	26		
	日之出橋	7	B	7.0	8.9	1/6	9.4	13	0/6	11	2.7	7.6	4/6	5.2	5.7	3	27	2/6	11		
	観音川(崎田橋)	8	—	6.7	7.5	-/6	7.0	11	-/6	9.4	1.5	6.0	-/6	3.1	3.3	< 1	14	-/6	6		

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	IV	0.38	0.82	3/6	0.61	0.030	0.056	3/6	0.047
	北潟湖末端	2	IV	0.40	0.88	3/6	0.65	0.037	0.071	3/6	0.054
	北潟湖水路	3	IV	0.49	0.73	2/6	0.60	0.029	0.064	3/6	0.049
	北潟湖心	4	IV	0.50	0.75	3/6	0.63	0.026	0.078	3/6	0.054
	北潟湖南部	5	IV	0.86	1.3	6/6	1.1	0.029	0.15	5/6	0.094
	塩尻橋	6	IV	1.1	1.6	6/6	1.4	0.10	0.14	6/6	0.12
	日之出橋	7	IV	0.59	1.0	5/6	0.82	0.031	0.11	4/6	0.075
	観音川(崎田橋)	8	—	0.58	1.1	-/6	0.76	0.012	0.092	-/6	0.041

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)