


表 3-16 三方五湖水域の水質測定地点と測定結果（平成27年度）

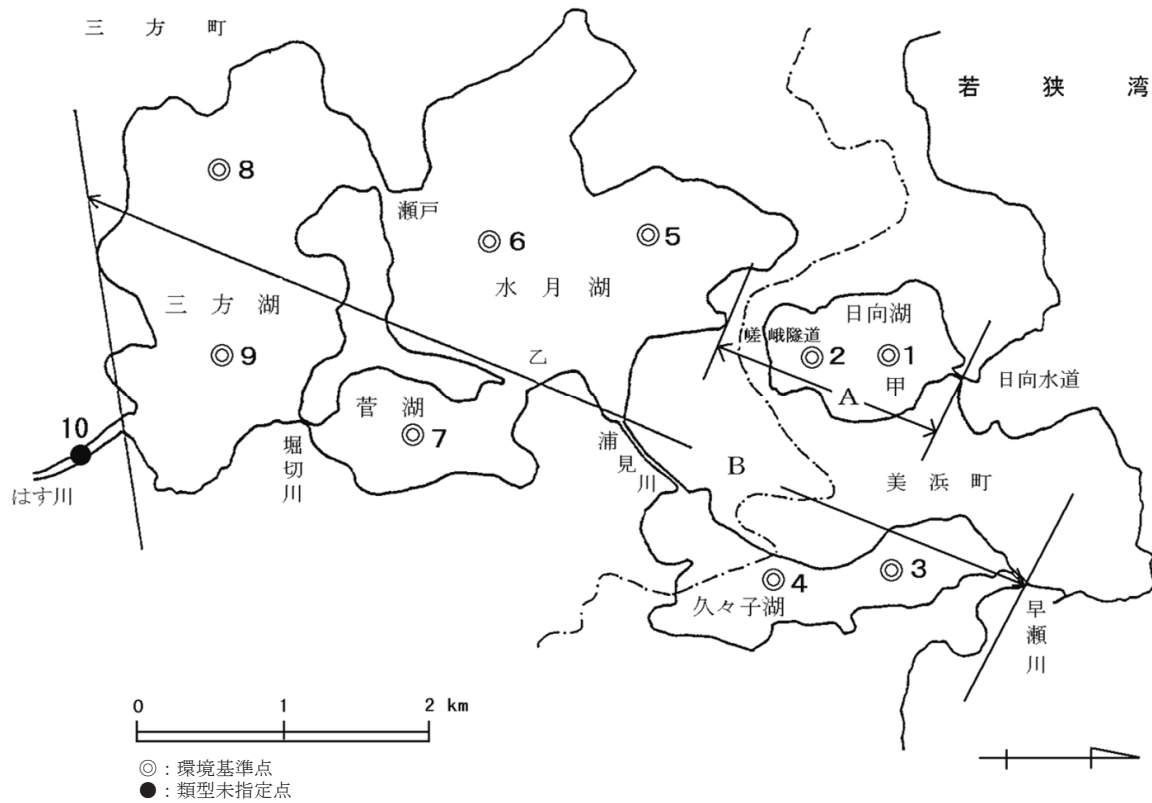

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	p		H		D		O		COD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	
三方五湖	日向湖北部	1	A	7.8	8.3	0/6	6.6	9.4	2/6	7.8	1.2	3.2	1/6	2.0	2.4	< 1	12	1/6	4	
	日向湖南部	2	A	7.9	8.3	0/6	6.6	9.5	3/6	7.7	1.2	2.6	0/6	1.8	2.2	2	13	1/6	5	
	久々子湖北部	3	B	8.0	8.9	1/6	7.2	13	0/6	9.6	3.0	4.2	0/6	3.9	4.1	1	11	0/6	4	
	久々子湖南部	4	B	7.3	8.9	2/12	6.5	14	0/12	9.2	3.6	4.1	0/12	3.9	4.0	< 1	28	2/12	7	
	水月湖北部	5	B	7.6	9.1	1/6	6.9	15	0/6	9.6	3.5	5.3	1/6	4.2	4.6	1	5	0/6	3	
	水月湖南部	6	B	7.4	9.2	1/12	2.7	14	4/12	7.8	3.1	5.6	1/12	4.2	4.8	1	22	1/12	5	
	菅湖	7	B	7.6	9.2	1/6	6.5	15	0/6	9.8	2.9	7.6	2/6	4.6	5.3	1	7	0/6	4	
	三方湖西部	8	B	7.3	8.1	0/6	3.6	12	1/6	8.8	2.7	8.9	4/6	6.1	8.0	4	25	2/6	13	
	三方湖東部	9	B	7.3	8.7	2/12	4.3	12	2/12	9.3	2.4	10	6/12	5.5	5.4	2	29	4/12	15	
	はず川(上口橋)	10	-	-	6.7	7.8	-/6	7.8	11	-/6	9.2	1.0	4.1	-/6	2.2	3.0	1	5	-/6	3

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全燐			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	-	0.08	0.16	-/6	0.12	0.008	0.046	-/6	0.018
	日向湖南部	2	-	0.08	0.19	-/6	0.12	0.008	0.046	-/6	0.019
	久々子湖北部	3	IV	0.27	0.52	0/6	0.38	0.019	0.047	0/6	0.029
	久々子湖南部	4	IV	0.26	0.50	0/6	0.38	0.021	0.041	0/6	0.031
	水月湖北部	5	IV	0.26	0.76	2/6	0.47	0.013	0.079	2/6	0.042
	水月湖南部	6	IV	0.28	0.78	2/6	0.47	0.014	0.069	1/6	0.038
	菅湖	7	IV	0.26	1.2	2/6	0.53	0.013	0.11	2/6	0.047
	三方湖西部	8	IV	0.36	0.80	3/6	0.59	0.047	0.085	5/6	0.070
	三方湖東部	9	IV	0.27	1.0	4/6	0.67	0.045	0.10	3/6	0.068
	はず川(上口橋)	10	-	-	0.56	1.3	-/6	0.79	0.020	0.070	-/6

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

(資料: 環境政策課)