


表 3-15 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（平成28年度）

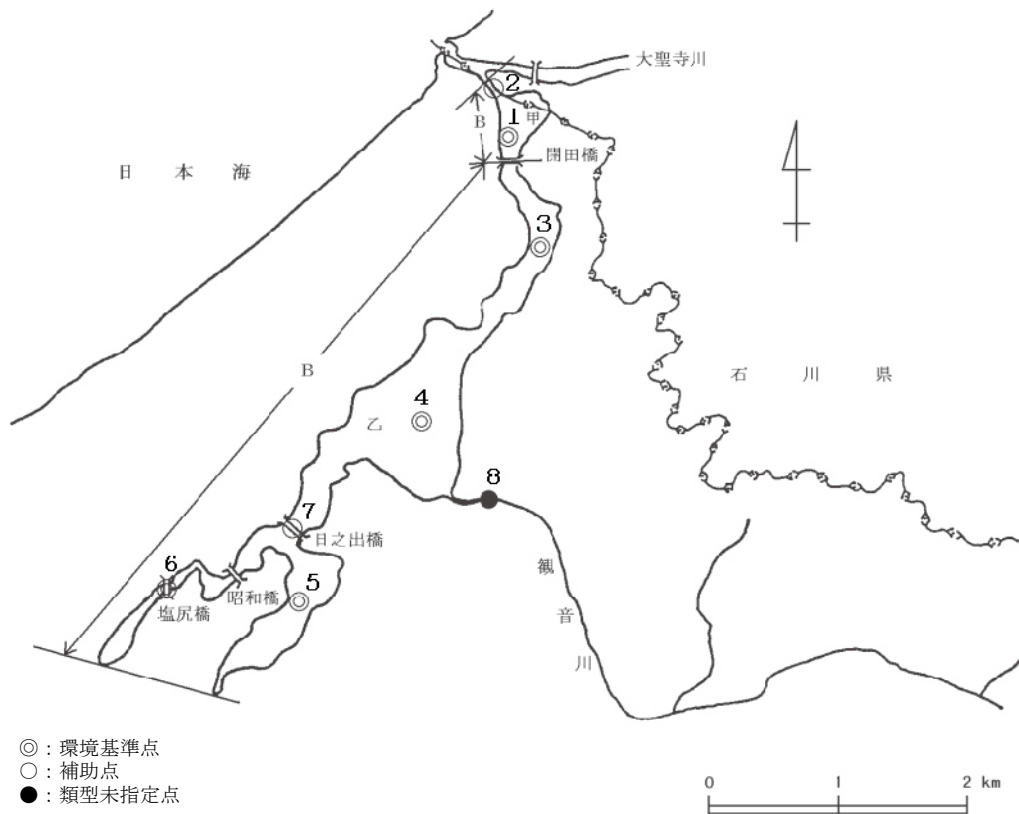

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	p			H			D			O			COD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均					
北潟湖	北潟湖北部	1	B	7.8	8.2	0/12	5.7	11	0/12	8.9	2.2	6.2	1/6	3.5	3.8	< 1	8	0/12	4					
	北潟湖末端	2	B	7.1	8.3	0/6	7.6	12	0/6	9.4	1.5	4.8	0/6	3.2	4.3	< 1	5	0/6	3					
	北潟湖水路	3	B	7.6	8.5	0/6	7.7	13	0/6	9.8	3.1	5.5	2/6	4.3	5.2	< 1	8	0/6	4					
	北潟湖心	4	B	7.4	8.8	3/12	3.5	13	1/12	8.9	3.6	6.7	2/6	5.1	6.4	3	19	1/12	8					
	北潟湖南部	5	B	7.4	9.0	7/12	4.3	13	1/12	9.7	4.4	10	5/6	7.0	9.3	5	24	4/12	13					
	塩尻橋	6	B	7.5	9.2	2/6	7.3	13	0/6	10	2.8	13	5/6	7.6	9.6	6	38	5/6	21					
	日之出橋	7	B	7.9	8.7	3/6	8.0	13	0/6	9.9	3.6	8.4	5/6	6.3	8.0	6	18	1/6	10					
	観音川(崎田橋)	8	-	6.7	8.1	-/6	5.7	11	-/6	8.7	2.5	6.5	-/6	3.6	4.1	5	13	-/6	8					

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全燐			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	IV	0.42	1.0	5/6	0.70	0.029	0.085	1/6	0.042
	北潟湖末端	2	IV	0.45	1.0	5/6	0.74	0.021	0.075	2/6	0.043
	北潟湖水路	3	IV	0.59	1.0	5/6	0.70	0.028	0.10	2/6	0.050
	北潟湖心	4	IV	0.63	1.1	6/6	0.86	0.032	0.12	3/6	0.068
	北潟湖南部	5	IV	1.0	1.8	6/6	1.3	0.053	0.18	6/6	0.11
	塩尻橋	6	IV	1.2	2.1	6/6	1.6	0.036	0.28	5/6	0.14
	日之出橋	7	IV	0.88	1.5	6/6	1.1	0.038	0.15	5/6	0.096
	観音川(崎田橋)	8	-	0.78	1.0	-/6	0.89	0.032	0.090	-/6	0.052

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)