


表 3-15 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（平成30年度）

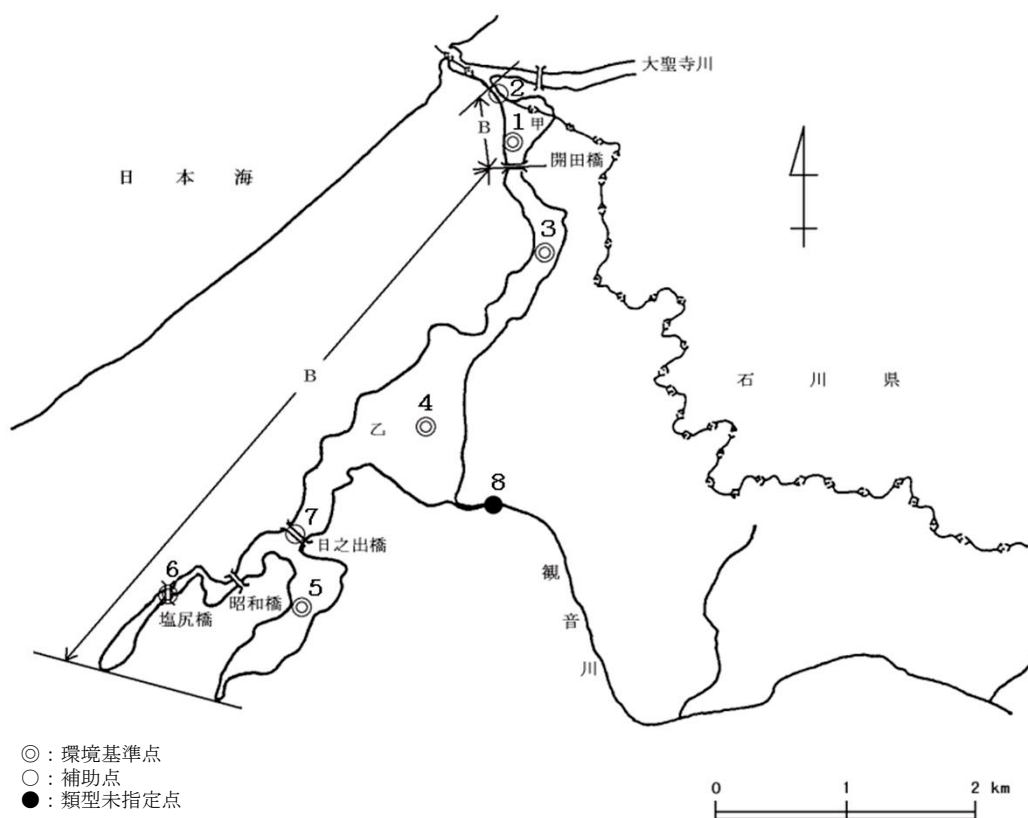

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	p H			D O				COD				SS				
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	B	6.9	9.1	3/12	7.6	11	0/12	9.7	2.5	5.1	1/6	3.7	4.4	2	19	1/12	7
	北潟湖末端	2	B	7.1	9.1	2/6	8.4	11	0/6	10	2.6	4.8	0/6	3.8	4.7	2	15	0/6	7
	北潟湖水路	3	B	7.3	9.4	3/6	9.0	12	0/6	10	3.0	5.9	2/6	4.7	5.6	1	11	0/6	7
	北潟湖心	4	B	7.2	9.4	5/12	8.0	12	0/12	10	3.2	6.3	4/6	5.0	6.0	2	27	1/12	10
	北潟湖南部	5	B	7.1	9.2	8/12	8.4	12	0/12	10	3.5	8.4	4/6	6.3	7.7	8	45	7/12	20
	塩尻橋	6	B	7.3	9.1	2/6	8.0	13	0/6	10	4.8	8.8	5/6	6.8	8.2	9	36	2/6	19
	日之出橋	7	B	7.0	9.1	4/6	8.3	12	0/6	10	3.8	7.5	5/6	5.9	7.0	7	20	2/6	13
	観音川(崎田橋)	8	-	6.8	7.0	-/6	7.2	12	-/6	9.6	2.0	5.7	-/6	3.2	4.4	1	9	-/6	5

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	IV	0.50	0.78	3/6	0.64	0.035	0.085	4/6	0.059
	北潟湖末端	2	IV	0.54	0.99	4/6	0.76	0.036	0.096	4/6	0.064
	北潟湖水路	3	IV	0.46	0.90	3/6	0.65	0.044	0.094	5/6	0.064
	北潟湖心	4	IV	0.44	0.88	5/6	0.65	0.042	0.10	4/6	0.065
	北潟湖南部	5	IV	0.77	1.8	6/6	1.1	0.056	0.12	6/6	0.10
	塩尻橋	6	IV	0.73	2.0	6/6	1.3	0.061	0.15	6/6	0.11
	日之出橋	7	IV	0.61	1.2	6/6	0.91	0.052	0.11	6/6	0.090
	観音川(崎田橋)	8	-	0.80	0.99	-/6	0.93	0.023	0.088	-/6	0.044

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

(資料: 環境政策課)