


表 3-15 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（令和2年度）

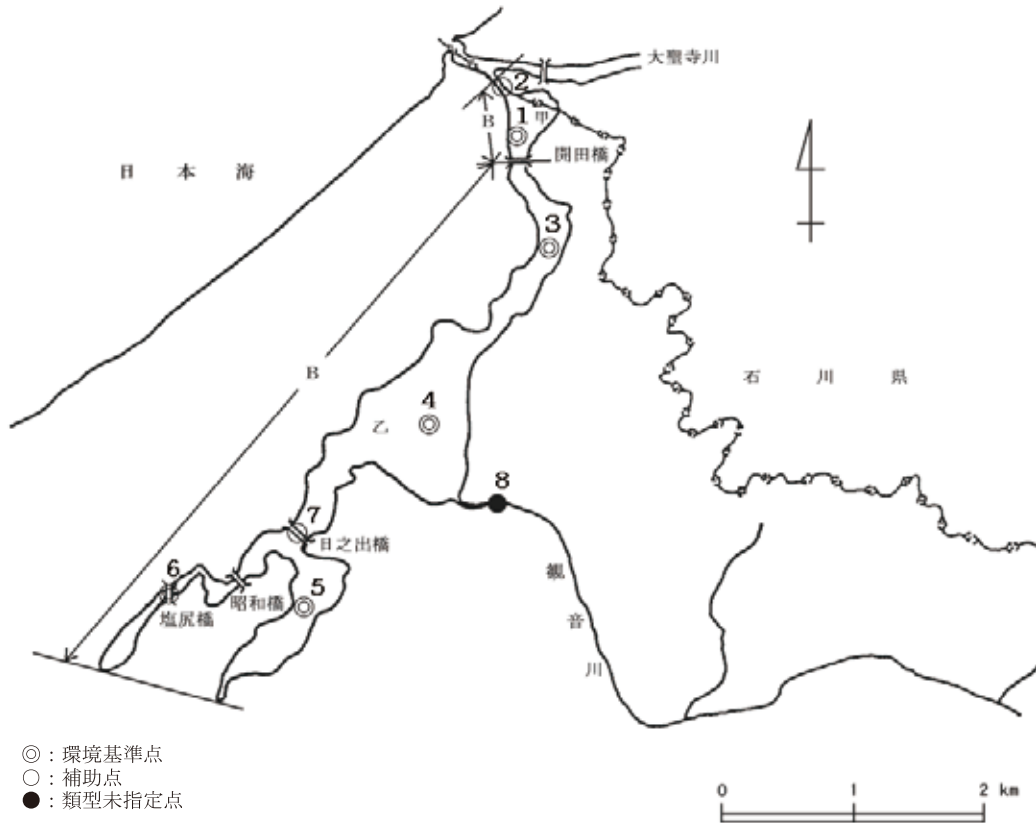

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	p H			D O				COD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	B	7.6	9.3	2/12	8.2	12	0/6	10	3.2	5.8	1/6	4.2	4.7	2	22	4/12	11
	北潟湖末端	2	B	7.4	8.2	0/6	8.1	12	0/6	10	2.4	4.9	0/6	4.0	4.8	2	21	2/6	9
	北潟湖水路	3	B	7.9	8.9	1/6	8.3	12	0/6	10	4.4	8.2	4/6	6.5	7.9	8	24	4/6	17
	北潟湖心	4	B	7.7	9.1	1/12	8.7	12	0/6	10	4.2	8.3	4/6	6.4	7.7	15	39	10/12	23
	北潟湖南部	5	B	7.6	9.2	4/12	7.9	12	0/6	10	5.2	11	6/6	8.3	9.7	11	62	10/12	42
	塩尻橋	6	B	7.4	8.8	3/6	10	13	0/6	12	4.4	11	5/6	8.0	10	10	49	2/6	22
	日之出橋	7	B	7.7	9.0	2/6	7.4	12	0/6	9.7	4.8	10	5/6	7.7	9.6	10	43	5/6	31
	観音川(崎田橋)	8	—	6.7	8.5	-/6	7.9	12	-/6	9.7	1.5	5.8	-/6	3.8	4.7	2	20	-/6	9

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全燐			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	IV	0.40	0.79	4/6	0.61	0.039	0.10	3/6	0.060
	北潟湖末端	2	IV	0.40	1.5	4/6	0.81	0.047	0.068	5/6	0.060
	北潟湖水路	3	IV	0.55	0.86	4/6	0.72	0.053	0.13	6/6	0.087
	北潟湖心	4	IV	0.65	0.91	6/6	0.76	0.062	0.13	6/6	0.098
	北潟湖南部	5	IV	1.0	1.5	6/6	1.2	0.064	0.21	6/6	0.16
	塩尻橋	6	IV	0.89	1.7	6/6	1.4	0.059	0.21	6/6	0.11
	日之出橋	7	IV	0.88	1.3	6/6	1.0	0.065	0.18	6/6	0.13
	観音川(崎田橋)	8	—	0.61	1.4	-/6	0.94	0.023	0.090	-/6	0.055

(資料：環境政策課)

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数