


表3-13 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（平成14年度）

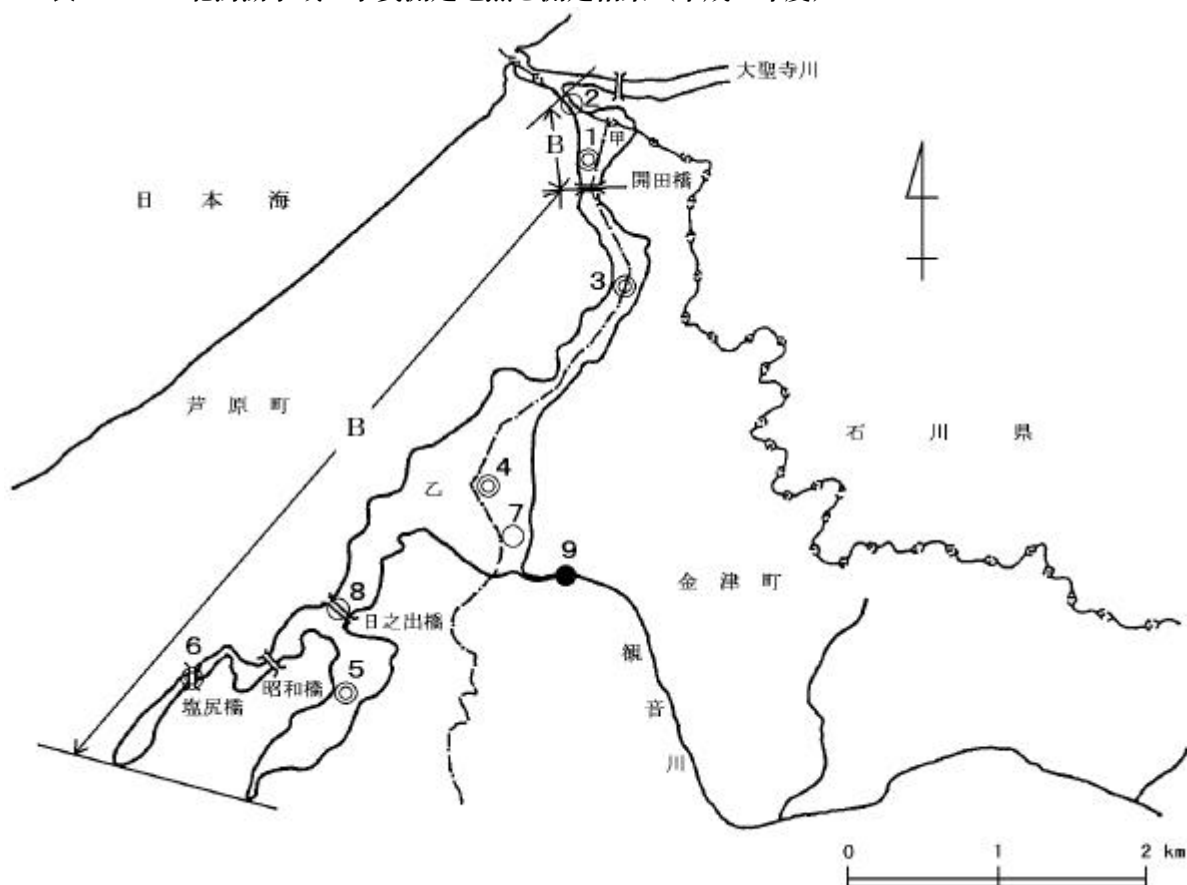

湖沼名	測定地点名	地点 №	類型	p H			D O				COD					S S			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	B	7.1	9.1	2/12	6.5	12	0/12	9.5	2.3	6.1	1/6	4.0	5.0	1	16	1/12	7
	北潟湖末端	2	B	7.3	9.0	1/6	7.1	12	0/6	9.3	1.6	6.0	2/6	3.8	5.2	< 1	13	0/6	7
	北潟湖水路	3	B	7.4	9.2	3/6	7.5	13	0/6	10	2.0	7.3	3/6	4.6	5.6	< 1	14	0/6	6
	北潟湖湖心	4	B	7.5	9.2	5/12	7.6	13	0/12	10	2.4	6.8	3/6	4.7	6.5	1	21	2/12	8
	北潟湖南部	5	B	7.2	8.9	2/12	6.1	13	0/12	9.6	2.4	9.9	4/6	5.9	8.8	< 1	36	4/12	13
	塩尻橋	6	B	6.8	8.3	0/6	4.7	11	1/6	9.5	2.9	10	4/6	6.4	9.3	4	41	2/6	15
	北潟湖	7	B	7.3	9.0	2/6	8.6	13	0/6	11	2.0	6.7	3/6	4.8	6.6	< 1	17	1/6	9
	日之出橋	8	B	7.3	8.5	0/6	7.6	12	0/6	9.8	2.3	8.1	4/6	5.4	7.4	1	19	2/6	10
	観音川	9	—	6.9	7.1	-/6	7.2	11	-/6	9.0	1.7	5.2	-/6	3.3	3.6	< 1	13	-/6	4

湖沼名	測定地点名	地点 №	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	IV	0.46	0.83	3/6	0.63	0.022	0.056	3/6	0.040
	北潟湖末端	2	IV	0.45	1.1	4/6	0.68	0.020	0.054	2/6	0.040
	北潟湖水路	3	IV	0.50	0.85	5/6	0.73	0.018	0.078	3/6	0.045
	北潟湖湖心	4	IV	0.50	0.81	4/6	0.65	0.017	0.078	3/6	0.046
	北潟湖南部	5	IV	0.99	1.6	6/6	1.3	0.017	0.13	2/6	0.057
	塩尻橋	6	IV	1.0	2.2	6/6	1.6	0.039	0.13	5/6	0.074
	北潟湖	7	IV	0.55	0.98	5/6	0.74	0.018	0.10	3/6	0.056
	日之出橋	8	IV	0.78	1.4	6/6	1.0	0.024	0.13	3/6	0.064
	観音川	9	—	0.70	1.2	-/6	1.1	0.017	0.094	-/6	0.051

（資料：環境政策課）

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数