


表 3 - 13 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（平成16年度）

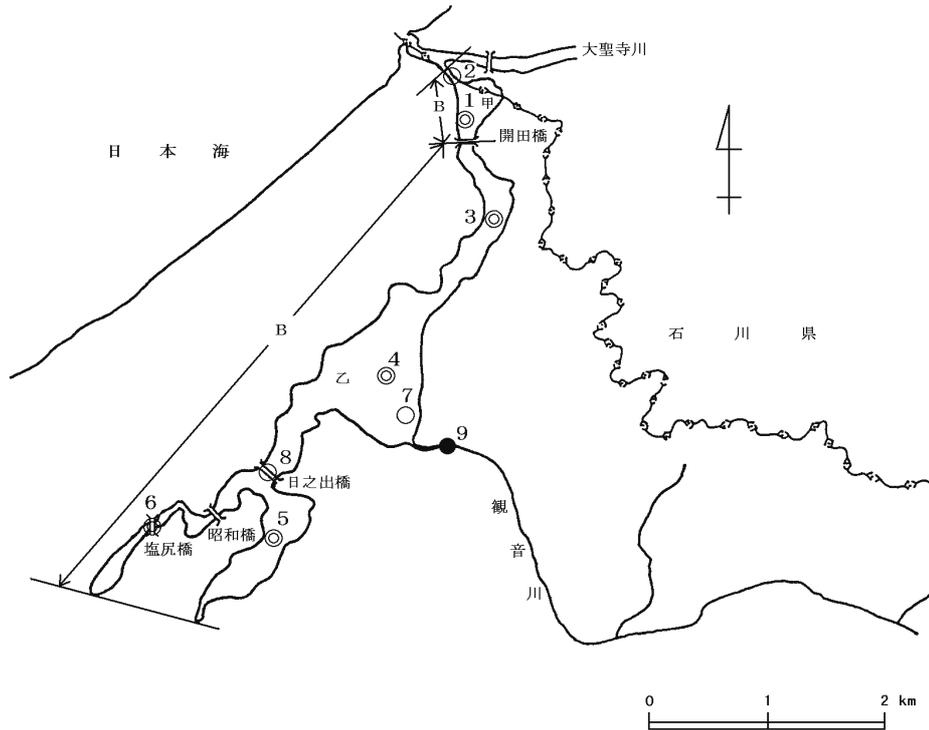

湖沼名	測定地点名	地点	類型	p			D				COD				SS				
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	B	7.6	8.9	1/12	7.2	12	0/12	9.2	2.3	7.6	3/12	4.1	5.8	1	15	0/12	8
	北潟湖末端	2	B	7.2	8.9	1/6	6.8	13	0/6	9.4	2.3	8.4	2/6	4.1	5.9	2	16	1/6	7
	北潟湖水路	3	B	7.8	8.8	1/6	7.3	12	0/6	9.5	2.8	7.4	2/6	4.9	6.5	1	22	1/6	8
	北潟湖湖心	4	B	7.4	8.9	4/12	6.3	12	0/12	9.3	3.1	9.2	6/12	5.2	5.9	2	30	3/12	11
	北潟湖南部	5	B	7.4	9.0	2/12	6.9	11	0/12	9.5	3.4	10	10/12	6.1	6.4	4	48	3/12	16
	塩尻橋	6	B	7.2	8.8	1/6	6.5	13	0/6	9.7	4.9	12	5/6	7.3	7.7	7	19	2/6	13
	北潟湖	7	B	7.5	8.8	2/6	6.4	12	0/6	9.4	3.0	10	2/6	5.3	6.5	2	35	2/6	11
	日之出橋	8	B	7.5	8.9	1/6	7.5	11	0/6	9.9	3.5	10	4/6	5.9	7.6	2	38	2/6	12
	観音川	9	-	7.1	7.5	-/6	7.5	11	-/6	9.7	2.3	5.8	-/6	3.7	4.7	1	20	-/6	6

湖沼名	測定地点名	地点	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1		0.62	0.90	6/6	0.79	0.020	0.10	3/6	0.050
	北潟湖末端	2		0.69	0.89	6/6	0.83	0.021	0.082	3/6	0.048
	北潟湖水路	3		0.64	1.0	6/6	0.84	0.018	0.22	2/6	0.070
	北潟湖湖心	4		0.60	1.0	5/6	0.83	0.015	0.22	2/6	0.072
	北潟湖南部	5		1.1	1.3	6/6	1.2	0.021	0.21	3/6	0.080
	塩尻橋	6		0.98	3.8	6/6	1.8	0.031	0.19	5/6	0.091
	北潟湖	7		0.72	1.2	6/6	0.92	0.015	0.26	2/6	0.080
	日之出橋	8		0.99	1.3	6/6	1.1	0.020	0.22	2/6	0.087
	観音川	9	-	0.78	1.0	-/6	0.9	0.022	0.10	-/6	0.055

（資料：環境政策課）

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数