


表 3-15 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（平成21年度）

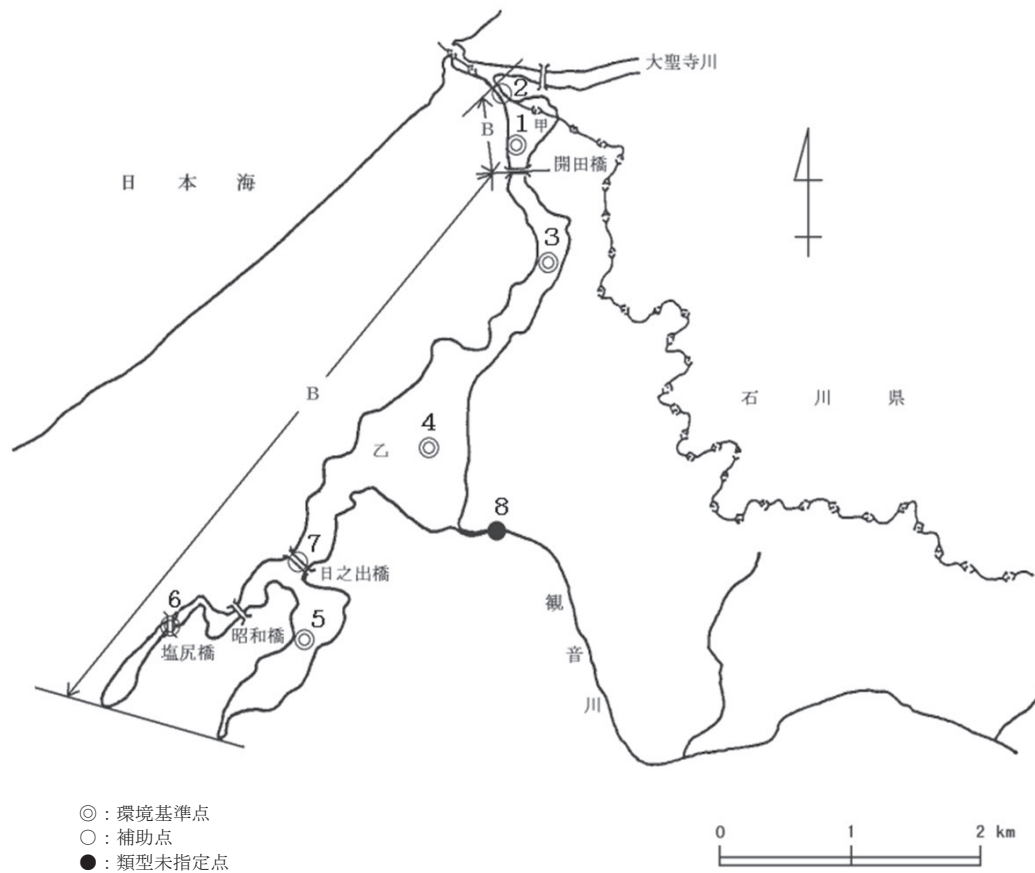

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	p			H				D				O					COD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均									
北 潟 湖	北潟湖北部	1	B	7.3	8.9	3/12	6.8	11	0/12	9.3	1.7	8.3	4/12	4.3	6.1	2	28	2/12	10									
	北潟湖末端	2	B	7.1	8.6	1/6	7.5	11	0/6	9.7	1.6	6.3	2/6	3.8	5.2	< 1	11	0/6	6									
	北潟湖水路	3	B	7.5	9.5	5/6	9.2	13	0/6	11	2.3	10	4/6	6.0	7.9	2	32	0/6	15									
	北潟湖心	4	B	7.3	9.4	9/12	4.4	12	1/12	9.8	3.2	10	8/12	6.2	7.4	3	51	7/12	19									
	北潟湖南部	5	B	7.4	9.4	7/12	6.1	12	1/12	9.8	4.2	15	10/12	7.7	8.2	8	45	9/12	27									
	塩尻橋	6	B	7.3	8.8	2/6	7.7	11	0/6	9.7	2.9	10	5/6	7.1	10	10	39	4/6	21									
	日之出橋	7	B	7.4	9.3	4/6	7.2	11	0/6	9.8	3.9	12	5/6	6.9	7.7	4	35	3/6	18									
	観音川(崎田橋)	8	—	7.2	7.6	-/6	7.9	11	-/6	9.2	1.3	4.7	-/6	3.0	3.7	< 1	10	-/6	6									

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全燐			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	IV	0.57	0.86	4/6	0.70	0.038	0.21	5/6	0.090
	北潟湖末端	2	IV	0.58	0.93	5/6	0.73	0.028	0.13	4/6	0.072
	北潟湖水路	3	IV	0.53	1.0	5/6	0.80	0.035	0.30	5/6	0.13
	北潟湖心	4	IV	0.64	1.0	6/6	0.88	0.049	0.29	5/6	0.14
	北潟湖南部	5	IV	1.2	1.6	6/6	1.4	0.078	0.28	6/6	0.18
	塩尻橋	6	IV	1.1	2.1	6/6	1.6	0.049	0.25	5/6	0.13
	日之出橋	7	IV	0.87	1.4	6/6	1.1	0.057	0.29	6/6	0.16
	観音川(崎田橋)	8	—	0.58	1.0	-/6	0.83	0.018	0.087	-/6	0.47

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

(資料: 環境政策課)