


表 3-15 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（平成24年度）

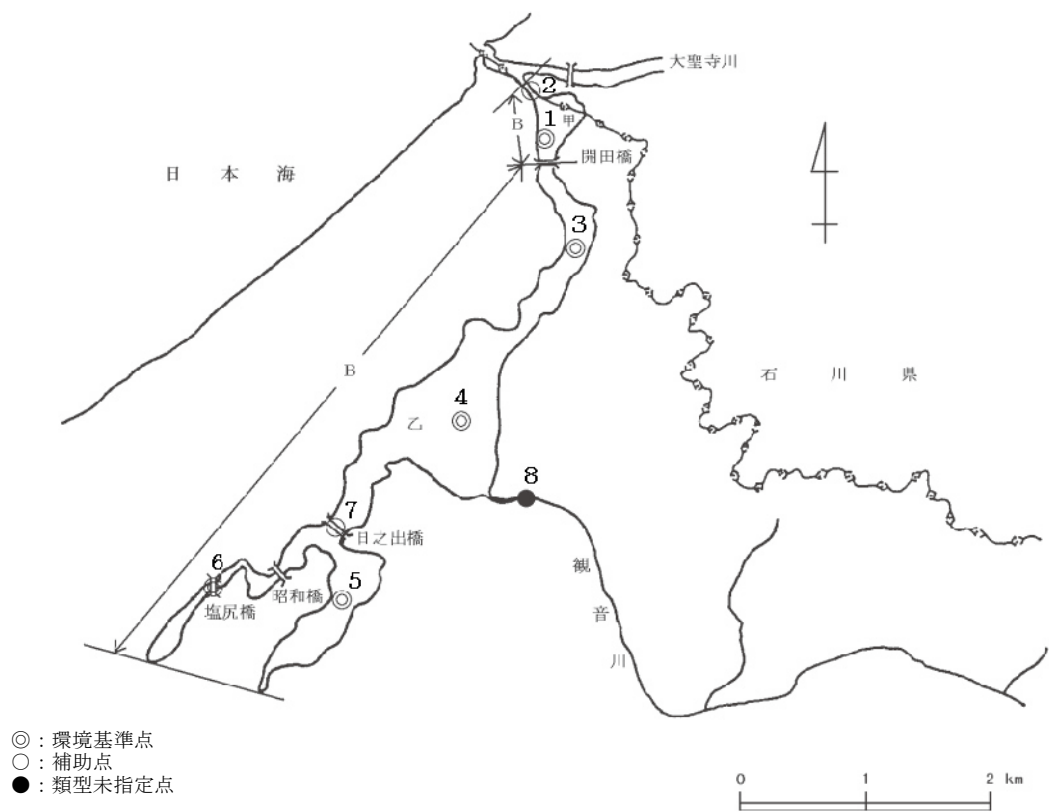

湖沼名	測定地点名	地点 No.	類型	p			H				D				O					COD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均									
北 潟 湖	北潟湖北部	1	B	7.2	8.5	0/12	8.9	13	0/12	10	1.9	4.8	0/6	3.4	4.5	1	9	0/12	5									
	北潟湖末端	2	B	7.1	8.5	0/6	9.5	13	0/6	11	1.5	6.0	1/6	3.4	4.3	1	7	0/6	3									
	北潟湖水路	3	B	7.3	9.0	3/6	9.9	13	0/6	11	2.7	7.2	3/6	4.7	6.1	2	9	0/6	5									
	北潟湖心	4	B	7.4	9.1	6/11	9.7	14	0/11	11	3.2	7.0	3/6	4.8	6.0	3	10	0/11	5									
	北潟湖南部	5	B	7.4	9.3	6/11	10	14	0/11	12	4.0	11	3/6	6.3	7.3	7	28	4/11	14									
	塩尻橋	6	B	7.4	9.2	1/6	8.5	14	0/6	11	4.0	9.7	5/6	7.6	9.0	9	51	3/6	23									
	日之出橋	7	B	7.5	9.2	3/6	11	14	0/6	12	3.4	8.6	3/6	5.2	6.2	4	18	1/6	8									
	観音川(崎田橋)	8	—	7.1	7.6	—/6	6.7	12	—/6	9.5	1.4	5.2	—/6	3.0	5.1	1	21	—/6	7									

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	IV	0.60	0.81	5/6	0.74	0.019	0.059	2/6	0.043
	北潟湖末端	2	IV	0.73	0.86	6/6	0.82	0.018	0.064	4/6	0.050
	北潟湖水路	3	IV	0.65	1.1	6/6	0.89	0.013	0.075	3/6	0.050
	北潟湖心	4	IV	0.73	1.0	6/6	0.82	0.015	0.082	4/6	0.055
	北潟湖南部	5	IV	1.3	1.8	6/6	1.4	0.039	0.18	5/6	0.094
	塩尻橋	6	IV	1.5	2.2	6/6	1.7	0.043	0.21	5/6	0.12
	日之出橋	7	IV	1.0	1.4	6/6	1.2	0.023	0.13	5/6	0.075
	観音川(崎田橋)	8	—	0.83	1.0	—/6	0.95	0.015	0.093	—/6	0.043

(資料：環境政策課)

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数