


表 3-15 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（平成26年度）

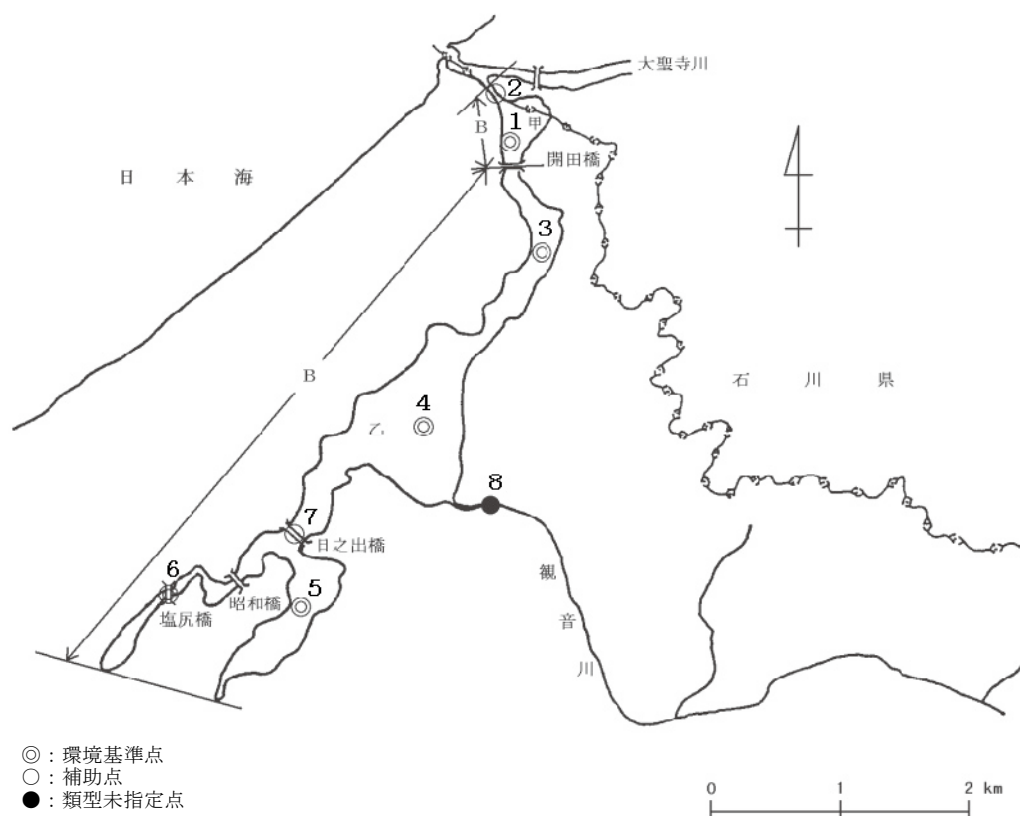

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	pH			DO				COD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
北 潟 湖	北潟湖北部	1	B	6.7	7.5	0/12	7.8	12	0/12	9.7	1.6	3.9	0/6	2.6	2.9	2	20	1/12	6
	北潟湖末端	2	B	6.5	7.6	0/6	7.9	12	0/6	9.6	1.9	4.2	0/6	2.6	2.5	1	8	0/6	4
	北潟湖水路	3	B	7.1	8.3	0/6	8.4	12	0/6	10	1.8	5.5	1/6	3.5	4.0	2	8	0/6	5
	北潟湖心	4	B	7.1	8.6	2/12	7.8	12	0/12	10	2.0	6.0	1/6	3.9	4.3	3	32	1/12	8
	北潟湖南部	5	B	7.2	8.1	0/12	8.1	13	0/12	10	2.3	6.9	3/6	4.9	6.2	1	20	4/12	10
	塩尻橋	6	B	7.1	9.1	1/6	8.4	13	0/6	11	2.6	9.7	4/6	6.2	9.4	7	34	3/6	19
	日之出橋	7	B	7.2	8.8	1/6	9.0	12	0/6	11	2.3	6.6	2/6	4.4	5.6	3	13	0/6	8
	観音川(崎田橋)	8	—	6.6	7.3	-/6	7.9	12	-/6	9.9	1.6	5.5	-/6	2.8	2.8	2	21	-/6	9

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	IV	0.60	0.82	5/6	0.70	0.023	0.061	3/6	0.048
	北潟湖末端	2	IV	0.43	0.81	4/6	0.67	0.024	0.067	4/6	0.052
	北潟湖水路	3	IV	0.29	0.94	4/6	0.66	0.018	0.073	3/6	0.050
	北潟湖心	4	IV	0.46	1.0	4/6	0.72	0.020	0.085	4/6	0.055
	北潟湖南部	5	IV	0.87	1.5	6/6	1.2	0.025	0.14	5/6	0.089
	塩尻橋	6	IV	0.69	1.7	6/6	1.3	0.056	0.16	6/6	0.11
	日之出橋	7	IV	0.67	1.3	6/6	0.98	0.046	0.11	5/6	0.076
	観音川(崎田橋)	8	—	0.57	0.79	-/6	0.71	0.024	0.082	-/6	0.044

(資料：環境政策課)

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数