



(4) 耳川水系

耳川全域がA類型に指定されており、BODについては、環境基準を達成していた。

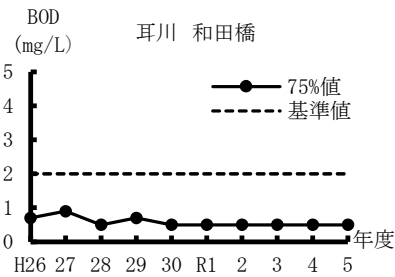

耳川水系

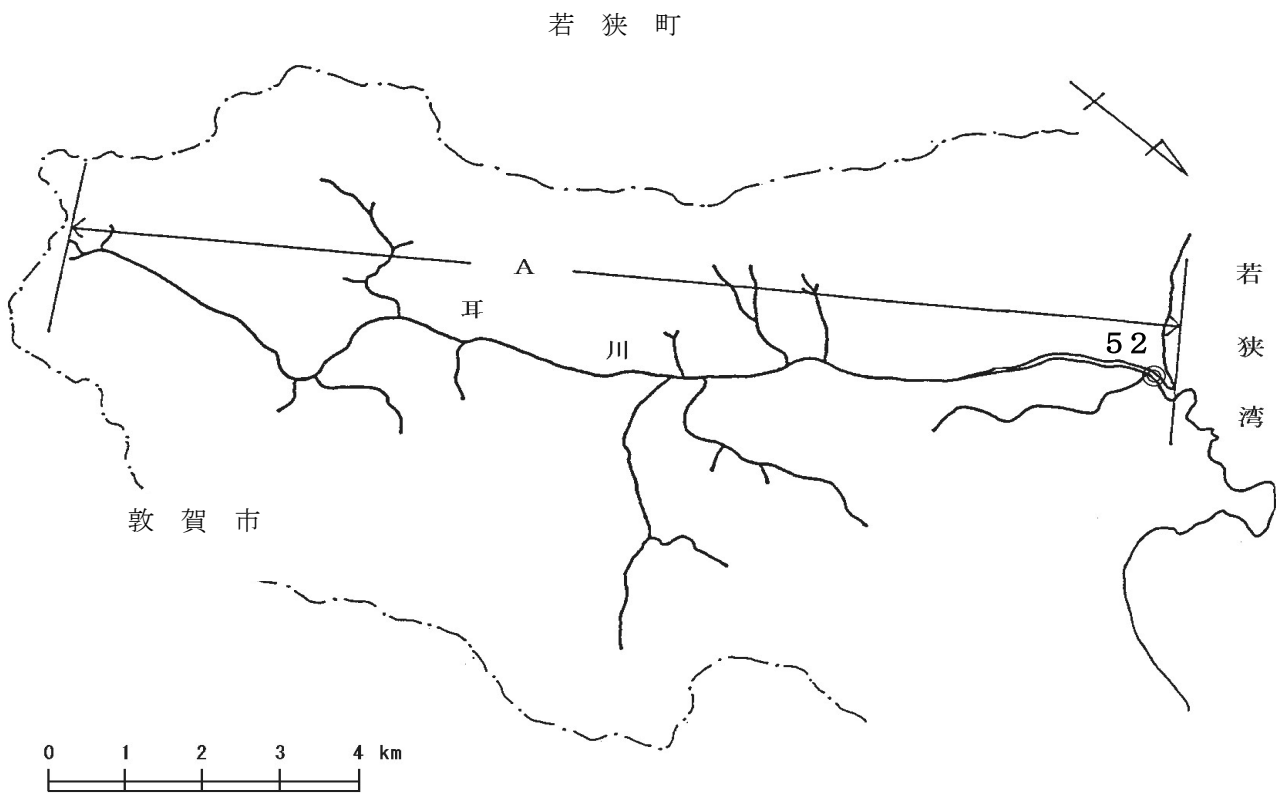

◎：環境基準点

生活環境項目総括表

河川名	測定 地点名	番号	類型	pH			DO				BOD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
耳川	和田橋	52	A	7.4	7.8	0/6	8.1	11	0/6	9.7	<0.5	<0.5	0/6	<0.5	<0.5	1	4	0/6	2

(備考) ・ ：環境基準点
・ m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数

水域名 測定地点名 調査担当機関名 地点統一番号 類型		耳川下流 和田橋 福井県 01901 A							
測 定 項 目		平均値	最小値	最大値	m/n				
生活環境項目	p	H	7.6	7.4	7.8	0/6			
	D	O	9.7	8.1	11	0/6			
	B	O	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0/6			
	C	O	1.6	1.1	2.0	~/6			
	S	S	2	1	4	0/6			
	大腸菌数	CFU/100ml	5.2E+01	2.7E+01	8.8E+01	0/4			
健康項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L							
	全窒素	mg/L	0.48	0.44	0.51	~/2			
	全炭素	mg/L	0.022	0.019	0.024	~/2			
	カドミウム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/2			
	鉛	mg/L	ND	ND	ND	0/2			
	六価クロム	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/2			
健康項目	砒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0/2			
	総水銀	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2			
	アルキル水銀	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0/2			
	P	B	mg/L						
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/2			
	塩化炭素	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0/2			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0/2			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/2			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0/2			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0/2			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0/2			
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/2			
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0/2			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0/2			
	チウラム	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0/2			
	シマジン	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0/2			
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/2			
	ベンゼン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/2			
	セレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/2			
	硝酸性窒素	mg/L	0.38	0.35	0.40	~/2			
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	~/2			
	硝酸、亜硝酸性窒素	mg/L	0.39	0.36	0.41	0/2			
	ふっ素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0/2			
	ほう素	mg/L	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0/2			
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2			
要監視項目	クロロホルム	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0/1			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L							
	p-ジクロロベンゼン	mg/L							
	イソキサチオン	mg/L							
	ダイアジノン	mg/L							
	フェニトロチオン	mg/L							
	イソプロチオラン	mg/L							
	オキシシン銅	mg/L							
	クロロタロニル	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/1			
	プロピザミド	mg/L							
	E P N	mg/L							
	ジクロルボス	mg/L							
	フェノカルブ	mg/L							
	イプロベンホス	mg/L							
	クロルニトロフェン	mg/L							
	トルエン	mg/L							
	キシレン	mg/L							
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L							
	ニッケル	mg/L							
	モリブデン	mg/L							
	アンチモン	mg/L							
	塩化ビニルモノマー	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0/1			
	エピクロロヒドリン	mg/L	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0/1			
	全マンガニン	mg/L							
	ウーラ	mg/L							
	PFOS 及び PFOA	mg/L							
水生生物保全項目	全亜鉛	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	~/2			
	ニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	~/2			
	重メタルキルホキシンスルホニル酸及びその塩	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	~/2			
	底層DO	mg/L							
	クロロホルム	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	~/1			
	フェノール	mg/L							
特殊項目	ホルムアルデヒド	mg/L							
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L							
	フェノール類	mg/L							
	銅	mg/L							
その他の項目	亜鉛（溶解性）	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	~/2			
	鉄（溶解性）	mg/L							
	マンガニン（溶解性）	mg/L							
	クロム	mg/L							
	塩化物イオン	mg/L	9.2	8.1	10.4	~/6			
	塩素量	mg/L							
その他の項目	クロロフィルa	μg/L							
	クロロフィルb	μg/L							
	クロロフィルc	μg/L							
	全クロロフィル	μg/L							
	カロチノイド	μg/L							
	硫酸水素	mg/L							
その他の項目	アンモニウム態窒素	mg/L							
	オルト燐酸イオン	mg/L							